

Comune di Barga

Provincia di Lucca

Sindaco: Rag. Marco Bonini

Assessore all'Urbanistica: Avv. Alberto Giovannetti

Garante della Comunicazione: Dott.ssa Clarice Poggi

Gruppo di Lavoro: Area Assetto del Territorio

Responsabile Area e Responsabile del Procedimento:

Ing. Daisy Ricci

Progettista: Ing. Francesca Francesconi

Arch. Michela Ceccarelli

Geom. Alessandra Orsi

Sig.ra Maria Renucci


Sig.ra Paola Tazzioli

Consulenze esterne:

Geol. Paolo Sani, Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati

Arch. Claudio Damiano Cecchetti


Dott.ssa Antonella Grazzini

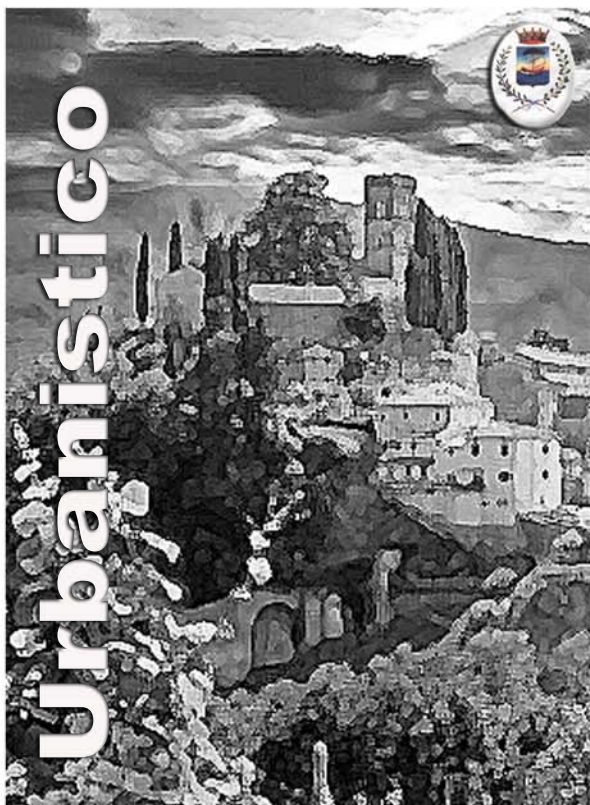

Nuovo Regolamento Urbanistico

BOZZA 1

**Nuovo Regolamento Urbanistico
in variante al Piano Strutturale**

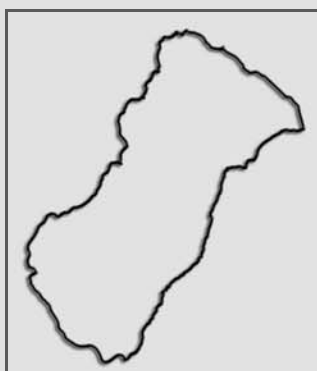

VALUTAZIONE INTEGRATA
FASE INTERMEDIA

FASE ELABORAZIONE P.E.B.A.

**SCHEDE
EDIFICI USO PUBBLICO**

Data: Maggio 2011

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N°

88

BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione:

Banca Unicredit

ubicazione:

località: Barga -giardino

via:

piazza:

Lorenzo de'Medici

FUNZIONE PRINCIPALE:

banca

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 90a BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Bar Nardini F.&C.
ubicazione: località: Barga -giardino
via: Mordini, 16 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 90b BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: ristorante albergo Alpino
ubicazione: località: Barga - giardino
via: G.Pascoli, 41 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: sono necessarie opere murarie

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no


note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 58 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: chiesa S.Rocco
ubicazione: località: Barga - giardino
via: piazza: S.Rocco

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note: edificio vincolato ai sensi della ex L.1089/39

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: edificio vincolato ai sensi della ex L.1089/39

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: bar4

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

bar4



foto 1 scheda n° 58 BAR IMM. VALORE: SI

da schedatura edifici valore

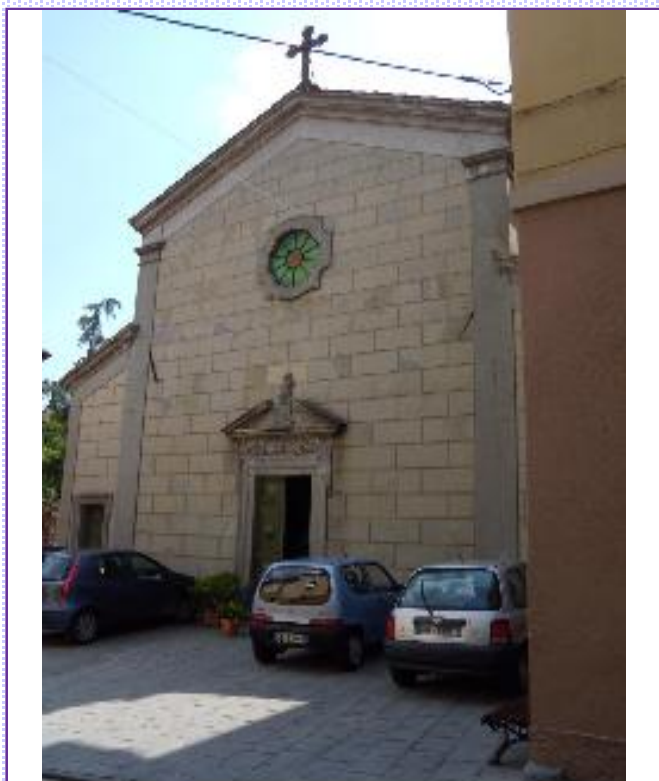


foto 2 scheda n° 58 BAR IMM. VALORE: SI



foto 3 scheda n° 58 BAR IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 92 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Bar pasticceria Lucchesi
ubicazione: località: Barga - giardino
via: piazza: G.Matteotti

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 89 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Banca monte dei Paschi di Siena

ubicazione:

località: Barga - giardino

via: G.Pascoli, 28

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: Banca

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente assente altezza compresa tra 40 e 130 cm altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: al punto 8) il piano primo non è aperto al pubblico

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 26 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: Banca CRL
ubicazione: località: Barga - giardino
via: largo Roma, 3 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

tratta da schedatura edifici valore



foto 1 scheda n° 26 BAR IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 26 BAR IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 26 BAR IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 27 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: Banca Cassa di Risparmio di Firenze

ubicazione: località: Barga - giardino

via: Roma ,4

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: banca

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente assente altezza compresa tra 40 e 130 cm altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente : si no
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

tratta da schedatura edifici valore



foto 1 scheda n° 27 BAR IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 27 BAR IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 27 BAR IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 91 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Banca Cassa di Risparmio di Firenze

ubicazione: località: Barga - giardino

via: Largo Roma ,38

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: banca

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 93 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: cinema roma
ubicazione: località: Barga - giardino
via: Largo Roma piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: cinema

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 36 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione:

Villa Moorings

ubicazione:

località: Barga

via: Roma, 18

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: Hotel

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note: al punto 3) pedana mobile disponibile

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

tratta da schedatura edifici valore



foto 1 scheda n° 36 BAR IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 36 BAR IMM. VALORE: SI



foto 3 scheda n° 36 BAR IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 44 BAR

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: chiesa del Sacro Cuore
ubicazione: località: Barga
via: Roma piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: bar24, bar25

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

bar24



estratto cartografico

foto 1 scheda n° 44 BAR IMM. VALORE: SI

bar25



foto 2 scheda n° 44 BAR IMM. VALORE: SI

foto 3 scheda n° 44 BAR IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 20a CAS

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: il ciocco - hotel, centro congressi , ristoranti

ubicazione:

località: Castelvechio Pascoli - Il ciocco

via:

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: hotel, centro congressi , ristoranti

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note: punto 6) presso portineria

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 20b CAS

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: il ciocco - uffici
ubicazione: località: Castelvechio Pascoli - Il ciocco
via: loc. Il ciocco piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: uffici

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note: punto 6) presso portineria

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: la normativa dei disabili è soddisfatta al piano terra

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 20c CAS

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: il ciocco - residenze esterne (college-monte ceneri-belvedere-ciocca del lupo)

ubicazione:

località: Castelvechio Pascoli - Il ciocco

via: loc. Il ciocco

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: albergo

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note: punto 6) presso portineria

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: tutte le strutture sono su un livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 2 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: chiesa SS. Annunziata
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: SS. Annunziata

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: ai punti 3), 6), 7) edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb29, csb51

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb29



foto 1 scheda n° 2 CSB IMM. VALORE: SI

csb51



foto 2 scheda n° 2 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 2 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 47 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: Bar - gelateria - La gelateria

ubicazione: località: Barga - centro storico

via: di Mezzo 14-18

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note: al punto 1) accesso laterale

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: fruibilità del locale parziale

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb52

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb52



foto 1 scheda n° 47 CSB IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 47 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 47 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N°

4

CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione:

Casa Cordati

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via: di Mezzo, 17

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: mostre

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: ai punti 1), 3), 7),8) edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb49

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb49

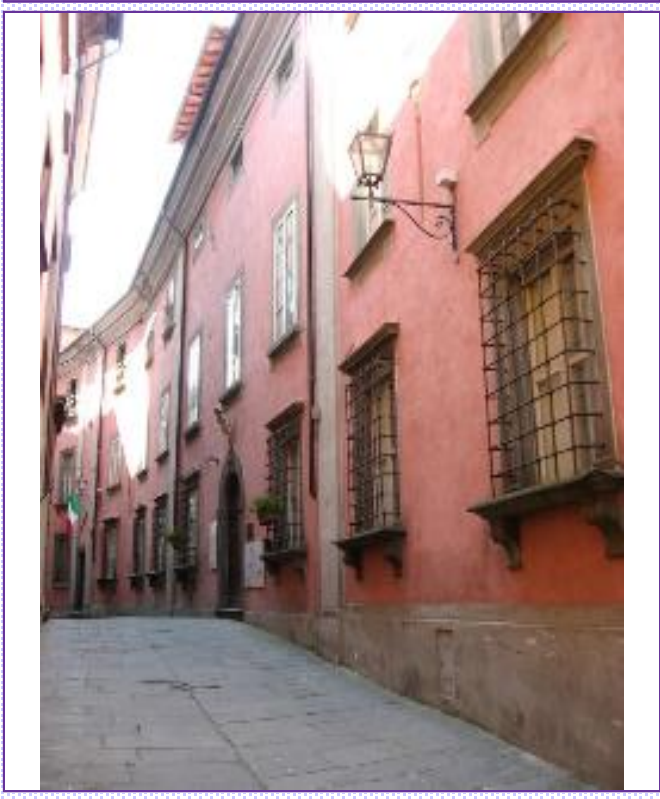


foto 1 scheda n° 4 CSB IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 4 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 4 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N°

6

CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione:

Ristorante "Scacciaguai"

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via: di Mezzo, 23

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: ristorazione

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb48

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb48



foto 1 scheda n° 6 CSB IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 6 CSB IMM. VALORE: SI



foto 3 scheda n° 6 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 96 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Osteria di Riccardo Negri
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: Angelio, 14

FUNZIONE PRINCIPALE: ristorazione

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: per adeguare alla normativa vigente sono necessarie opere sulle strutture murarie

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb44

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb44



foto 1 scheda n° 96 CSB IMM. VALORE: NO



foto 2 scheda n° 96 CSB IMM. VALORE: NO




foto 3 scheda n° 96 CSB IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 97 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: enoteca - bar - Color divino
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: Angelio, 15

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: per adeguare alla normativa vigente sono necessarie opere sulle strutture murarie

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb44

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb44



foto 1 scheda n° 97 CSB IMM. VALORE: NO



foto 2 scheda n° 97 CSB IMM. VALORE: NO



foto 3 scheda n° 97 CSB IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 15 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: Bar Capretz
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: salvi, 1

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: il locale si sviluppa su quote diverse

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb42

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb42



foto 1 scheda n° 15 CSB IMM. VALORE: SI




foto 2 scheda n° 15 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 15 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 17 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: Istituto suore di S.Giuseppe (Asilo Donini)

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via:

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: istruzione (scuola infanzia e asilo nido)

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: ai punti 3), 4), 8) edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 135 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: chiesa SS.Crocifisso
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: SS.Crocifisso

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: ai punti 3), 6), 7) edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb30,csb56,csb57

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb30



foto 1 scheda n° 135 CSB IMM. VALORE: SI

csb56



foto 2 scheda n° 135 CSB IMM. VALORE: SI

csb57



foto 3 scheda n° 135 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 174 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: chiesa S.Felice
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: Belvedere Mario Moscardini

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: al punto 7) edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb31,csb55

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

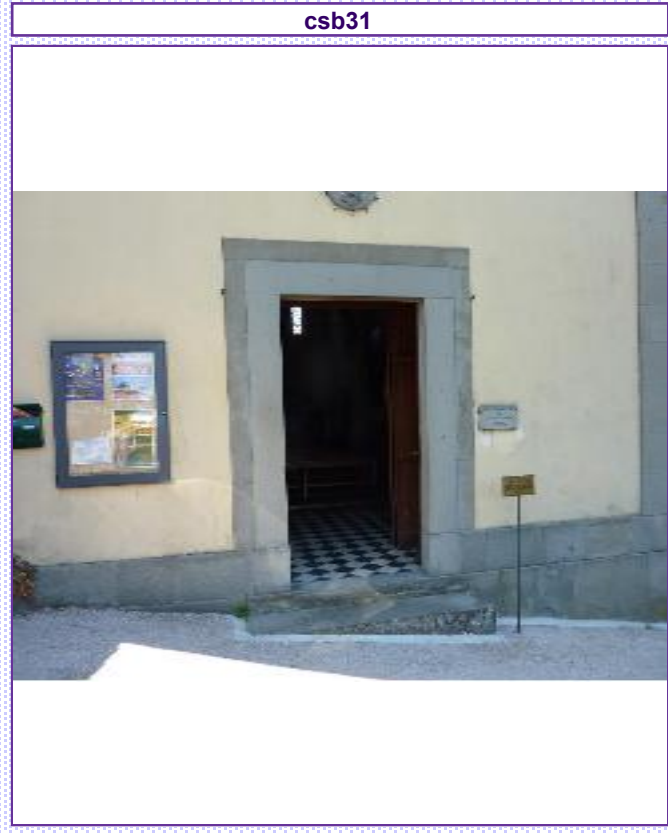


foto 1 scheda n° 174 CSB IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 174 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 174 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N°

19

CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione:

Duomo di S. Critofo

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via: Arringo

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb32,csb33,csb68

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb32

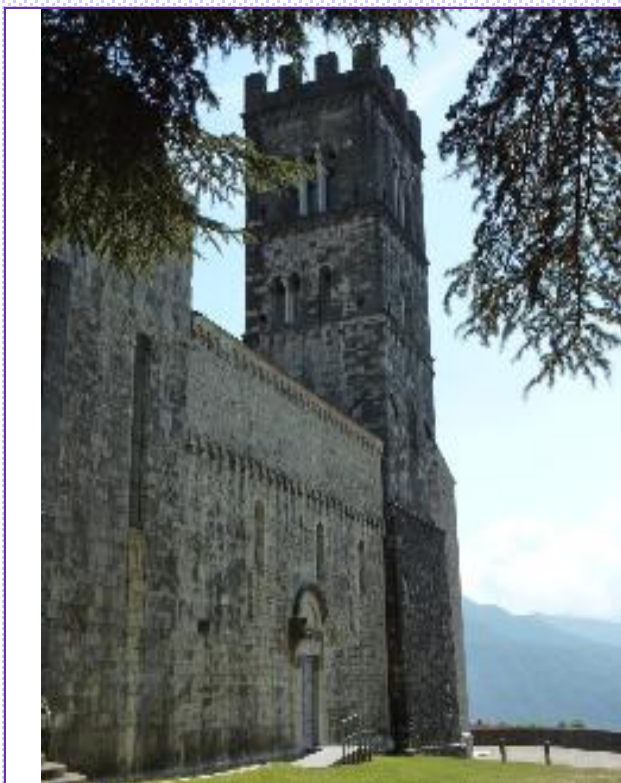


foto 1 scheda n° 19 CSB IMM. VALORE: SI

csb33

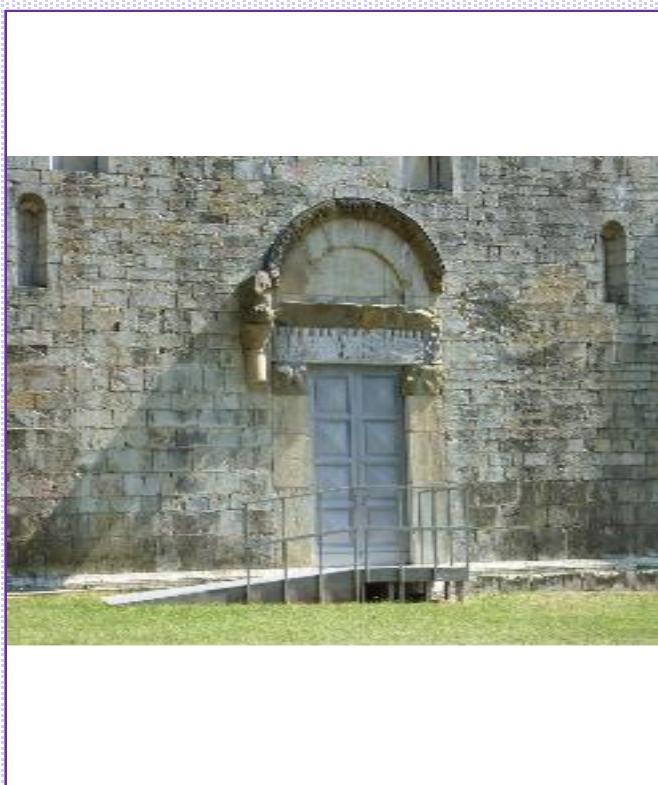


foto 2 scheda n° 19 CSB IMM. VALORE: SI

csb68

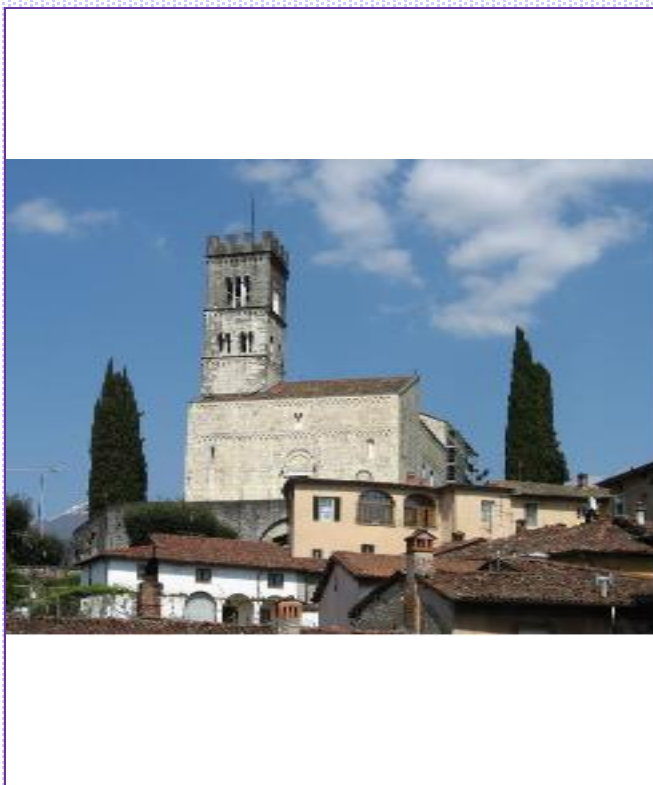


foto 3 scheda n° 19 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 122 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: enoteca - bar - Da Aristo
ubicazione: località: Barga - centro storico
via: piazza: Salvi, 6

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: sono necessarie opere murarie

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: locale di fronte al comune

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° 122 CSB IMM. VALORE: NO



foto 2 scheda n° 122 CSB IMM. VALORE: NO



foto 3 scheda n° 122 CSB IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 99 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: Struttura sociale - laboratorio GVS

ubicazione: località: Barga - centro storico

via: del Pretorio, 41

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: sociale

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: servizio igienico da adeguare parzialmente

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb34,csb35

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb34



foto 1 scheda n° 99 CSB IMM. VALORE: SI

csb35



foto 2 scheda n° 99 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 99 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 21 CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: conservatorio S. Elisabetta

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via: del Pretorio

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: istruzione

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: ai punti 3) 4) edificio vincolato ex L.1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb36,csb37,csb65

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb36



foto 1 scheda n° 21 CSB IMM. VALORE: SI

csb37



foto 2 scheda n° 21 CSB IMM. VALORE: SI

csb65



foto 3 scheda n° 21 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 21b CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione: conservatorio S. Elisabetta - casa di riposo

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via: del Pretorio

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: casa di riposo

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no


note generali: ai punti 3) 4) edificio vincolato ex L. 1089/39

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: csb66,csb67

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb66



foto 1 scheda n° 21b CSB IMM. VALORE: SI

csb67



foto 2 scheda n° 21b CSB IMM. VALORE: SI



foto 3 scheda n° 21b CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N°

1

CSB

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

SI

oggetto/denominazione:

pizzeria

ubicazione:

località: Barga - centro storico

via: Pretorio , 2

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: sono necessarie opere murarie

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rif. foto:

csb74

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

csb74



foto 1 scheda n° 1 CSB IMM. VALORE: SI



foto 2 scheda n° 1 CSB IMM. VALORE: SI




foto 3 scheda n° 1 CSB IMM. VALORE: SI

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 49 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: chiesa di S. Giuseppe
ubicazione: località: Ponte all'Ania
via: Nazionale piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto e locali parrocchiali

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: pta1, pta2

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

pta1



foto 1 scheda n° 49 FOP IMM. VALORE: NO

pta2



foto 2 scheda n° 49 FOP IMM. VALORE: NO



foto 3 scheda n° 49 FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 48 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Banca
ubicazione: località: Ponte all'Ania
via: Nazionale piazza: Divisione cuneese

FUNZIONE PRINCIPALE: Banca

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: i piani superiori non vengono utilizzati

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: pta6

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

pta6



foto 1 scheda n° 48 FOP IMM. VALORE: NO




foto 2 scheda n° 48 FOP IMM. VALORE: NO




foto 3 scheda n° 48 FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 62 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Pizzeria ristorante Il bugno
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 384 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: ristorazione

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 61 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Bar Cencio
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 405 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi

- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no

- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 60 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: supermercato Eurospin
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: commerciale

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 59a FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Ristorante Cristallo
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: Galimberti,5 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: Ristorazione

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: for29

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

for29



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 59b FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: hotel Cristallo
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: Galimberti,7 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: Ristorazione

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: for29

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

for29



foto 1 scheda n° 59b FOP IMM. VALORE: NO




foto 2 scheda n° 59b FOP IMM. VALORE: NO




foto 3 scheda n° 59b FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 46a FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Centro commerciale Upim - Conad

ubicazione:

località: Fornaci di Barga

via:

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no


note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 58 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Banca Monte dei Paschi di Siena

ubicazione: località: Fornaci di Barga

via: delle scuole medie

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente assente altezza compresa tra 40 e 130 cm altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente : si no
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° 58 FOP IMM. VALORE: NO




foto 2 scheda n° 58 FOP IMM. VALORE: NO



foto 3 scheda n° 58 FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 56 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Chiesa di Cristo Redentore

ubicazione:

località: Fornaci di Barga

via:

piazza:

Don Minzoni

FUNZIONE PRINCIPALE: edificio per il culto e locali parrochiali

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto: for 30

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico

for30



foto 1 scheda n° 56 FOP IMM. VALORE: NO



foto 2 scheda n° 56 FOP IMM. VALORE: NO




foto 3 scheda n° 56 FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 57 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: ufficio postale
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: piazza: Don Minzoni

FUNZIONE PRINCIPALE: ufficio postale

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° 57 FOP IMM. VALORE: NO



foto 2 scheda n° 57 FOP IMM. VALORE: NO



foto 3 scheda n° 57 FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 45a FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione:

Farmacia

ubicazione:

località: Fornaci di Barga

via: G. Galilei

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE:

Farmacia

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note: servizio igienico non presente

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no


note generali: punto 8) il locale si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 52 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: bar gelateria La gelateria
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 192 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: punto 8) il locale si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 53a FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Gelateria Fuori dal centro

ubicazione: località: Fornaci di Barga

via: della Repubblica, 233

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 53b FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Pizzeria Da Chiara Da Prato

ubicazione:

località: Fornaci di Barga

via: della Repubblica,237

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: pizzeria al taglio

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:


- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 54 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione:

Roxy bar

ubicazione:

località: Fornaci di Barga

via: della Repubblica, 230

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:


- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 55 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Pizzeria Le piramidi
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 275 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: pizzeria

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° 55 FOP IMM. VALORE: NO



foto 2 scheda n° 55 FOP IMM. VALORE: NO




foto 3 scheda n° 55 FOP IMM. VALORE: NO

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 51 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Antico caffè centrale
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: somministrazione alimenti e bevande

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 50 FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: Banca cassa di Risparmio di Lucca

ubicazione:

località: Fornaci di Barga

via: della Repubblica

piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: banca

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:


- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 63a FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: KME a) portineria
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 257 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: portineria dello stabilimento industriale KME

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no


note generali: punto 8) il locale si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 63b FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: KME b) banca CRL
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 257 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: BANCA

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: punto 8) si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 63c FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: KME c) infermeria
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 257 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: infermeria dello stabilimento industriale KME

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: punto 8) il locale si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico



foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 63d FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: KME d) direzione
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 257 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: direzione dello stabilimento industriale KME

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero 1
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali: punto 8) il locale si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 63e FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: KME e) mensa
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 257 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: mensa dello stabilimento industriale KME

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no


note generali: punto 8) il locale si sviluppa su un solo livello

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**

COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - P.E.B.A.
PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- EDIFICI USO PUBBLICO -



data:

SCHEDA N° 63f FOP

IMMOBILE SCHEDATO
COME DI VALORE DA RU

NO

oggetto/denominazione: KME e) mensa
ubicazione: località: Fornaci di Barga
via: della Repubblica, 257 piazza:

FUNZIONE PRINCIPALE: scuola lattonieri dello stabilimento industriale KME

ACCESSO:

- 1 la zona antistante/retrostante la porta accesso è complanare ed ha profondità uguale o maggiore di a 150 cm: si no
- 2 la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa, sdruciolevole: si no
- 3 per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm : si no
- 4 per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice/ servoscala : si no
- 5 la luce netta della porta d'accesso è uguale o superiore a 90 cm: si no
- 6 campanello e/o citofono : presente altezza compresa tra 40 e 130 cm
 assente altezza non compresa tra 40 e 130 cm

note:

SERVIZI IGIENICI:

- 7 presenza di almeno un servizio igienico con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa (100 cm per accostamento laterale wc - 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : spostare wc spostare lavabo adeguare porta nuovo servizio ig.

note:

COLLEGAMENTI VERTICALI:

- 8 è necessario un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore con dimensioni conformi alla normativa): si no
- adeguamenti necessari (e numero di adeguamenti) : si no numero
- tipologia adeguamenti necessari : ascensore servoscala
 piattaforma elevatrice altri apparecchi
- 9 eventuale cabina ascensore esistente :
- ha dimensioni minime 140 cm di profondità e 100 cm di larghezza si no
- ha porta di dimensioni di 80 cm posta sul lato corto si no
- 10 la luce delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm si no

note generali:

voci compilate (pertinenti): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rif. foto:

- EDIFICI USO PUBBLICO -

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



estratto cartografico




foto 1 scheda n° **IMM. VALORE:**



foto 2 scheda n° **IMM. VALORE:**




foto 3 scheda n° **IMM. VALORE:**